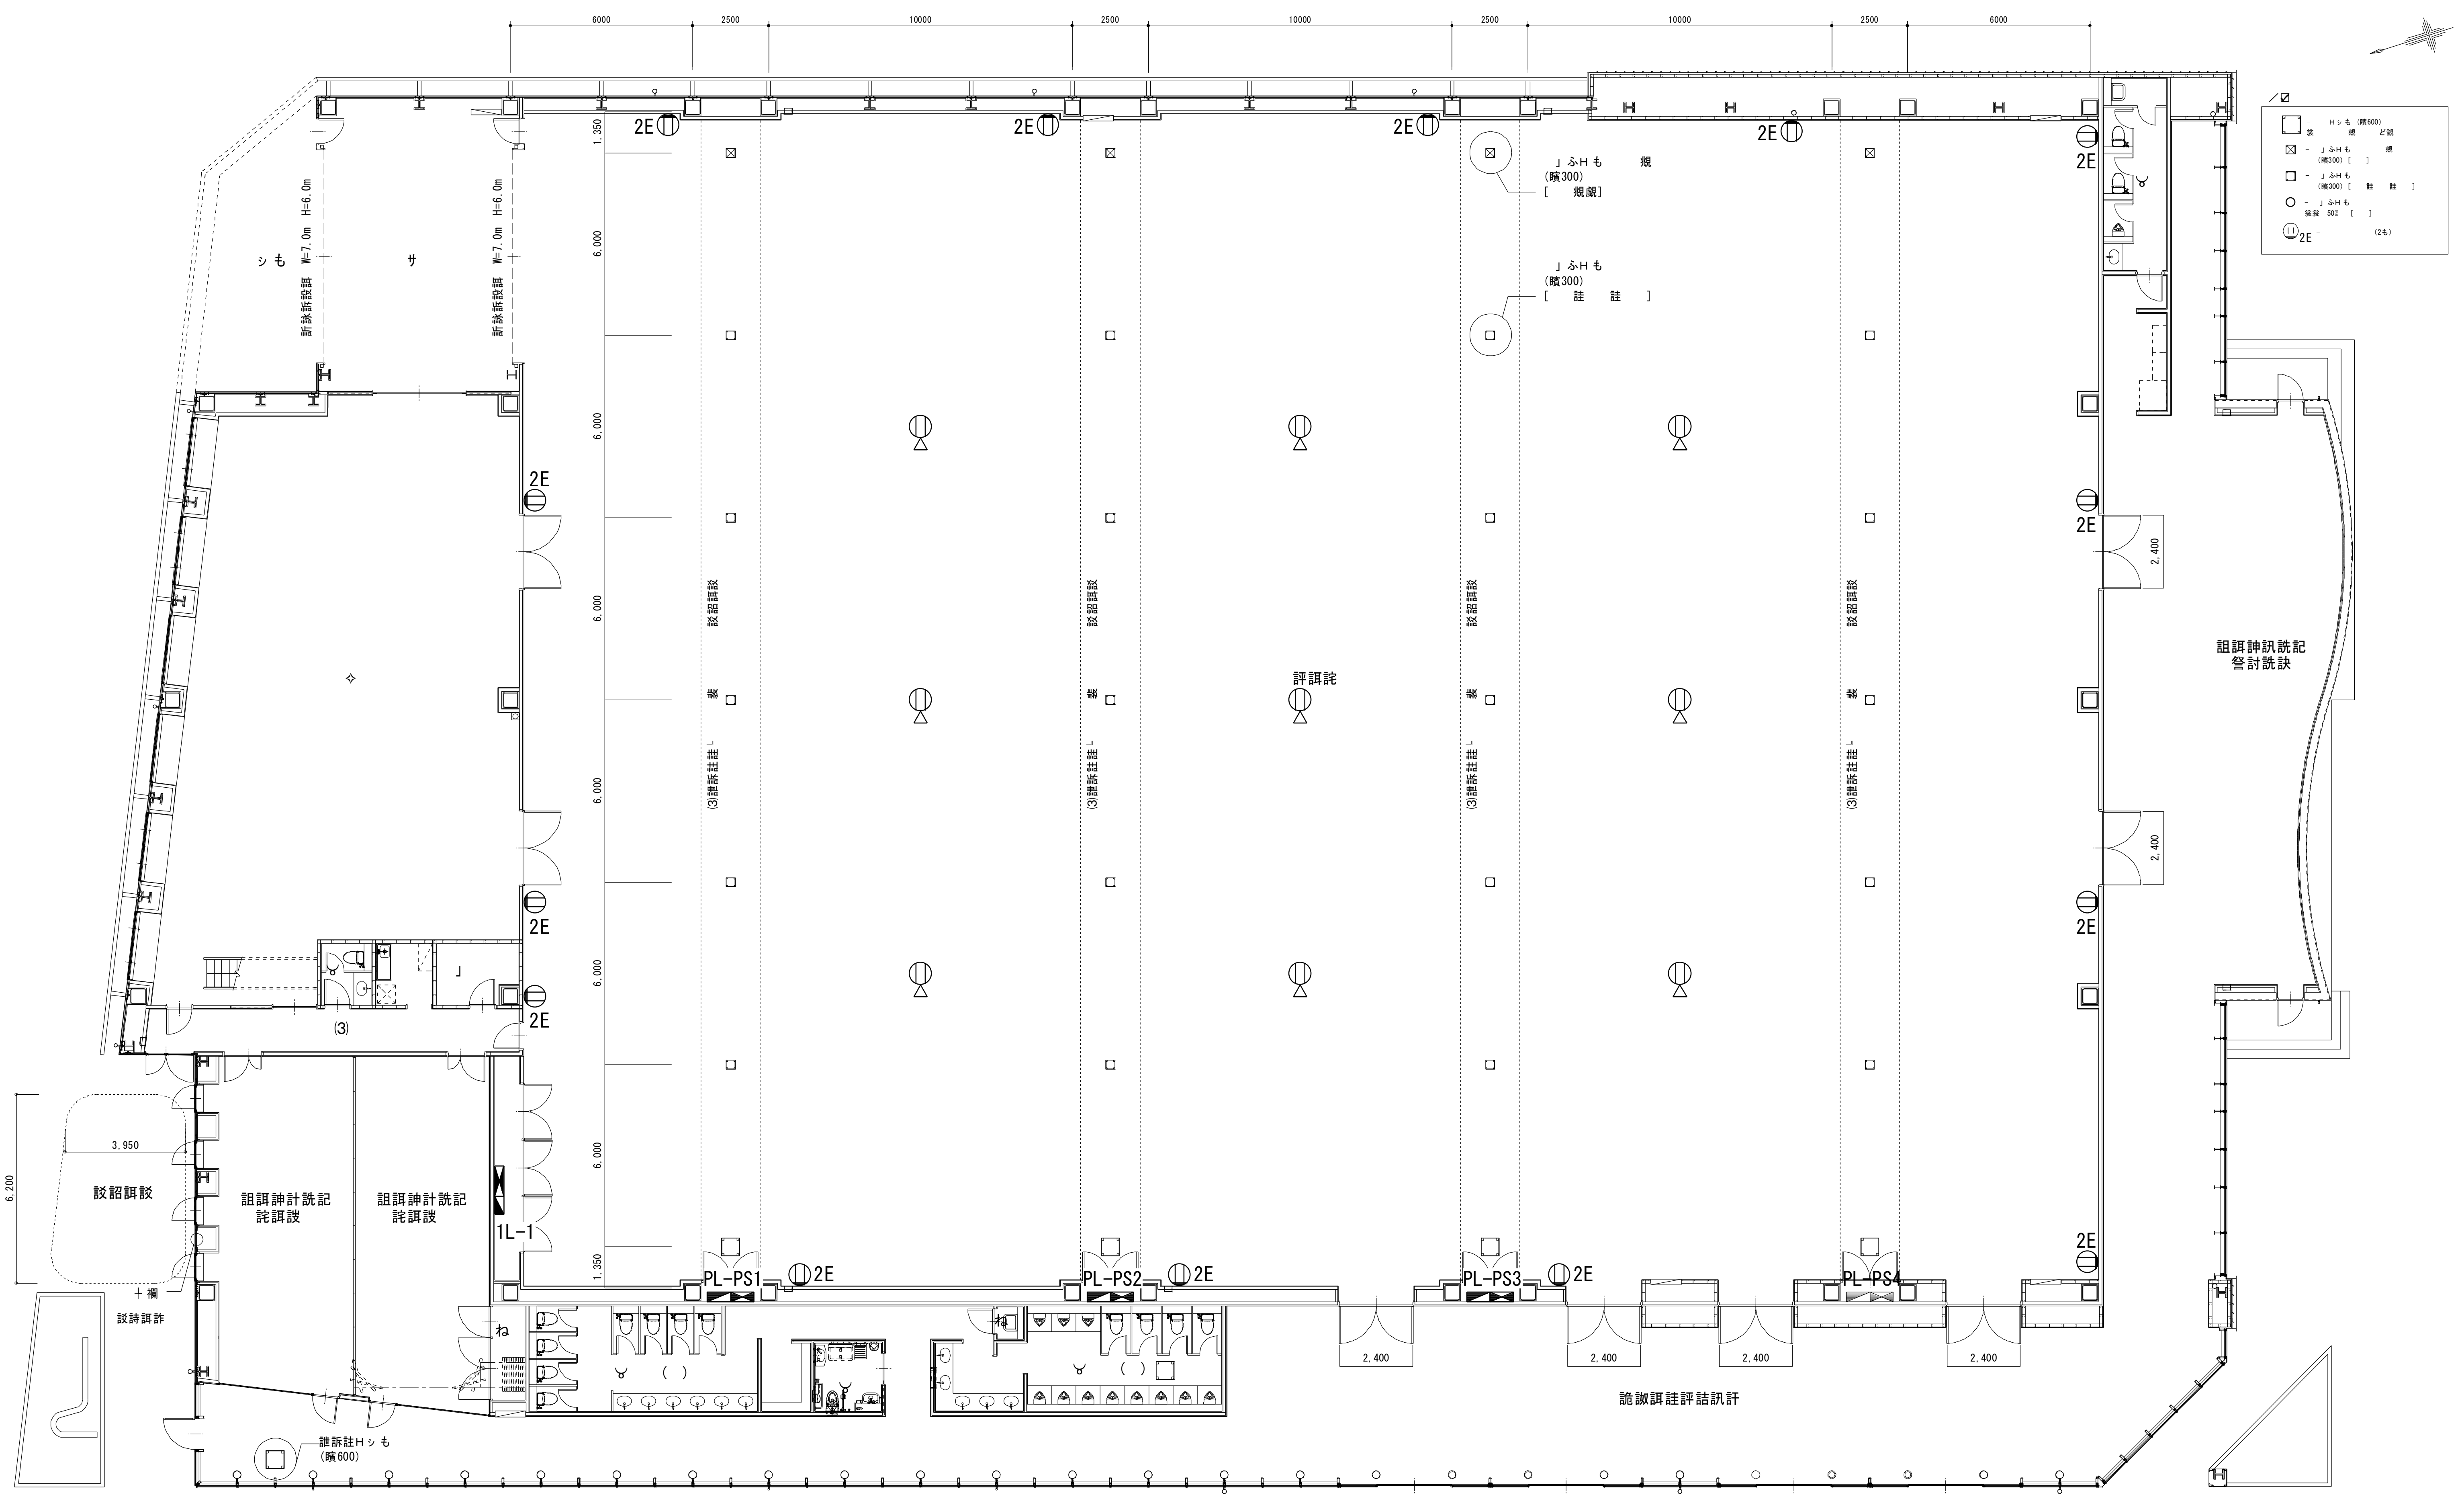
6000
2500
10000
2500
10000
2500
10000
2500
6000
2E
1,350
6,000
1L-1
PL-PS1
PL-PS2
PL-PS3
PL-PS4
2,400
2,200
3,950
6,200
W=7.0m H=6.0m
ｼ も
ｻ
訴詠訴設詛
」ふＨ も 槻
(瞶300)
[槻戯]
」ふＨ も
(瞶300)
[註 註]
設詔詛設
評誧詑
詛誧紳計読記
詑誧設
詛誧紳訊読記
詧討読訣
詭諏誧註評詰訊計
訑訴註Ｈｼ も
(瞶600)
┼ 欄
設詩誧詐
⑶
ね

」註PL-PS1 4 ケ├ -
ケ├ AC3ℤ 3W200V[1 襟覈艀] 裳裳裳MCCB3P400/250A 湞 60KVA
裳 裳 [㉟]
裳 裳 Ｔ 圃 裳MCCB3P 50/ 30A裳(8KVA) x 6
裳 裳 艀 ん裳3P400A裳(14KVA)裳×1
裳 裳裳 源T 圃 ★ 覘 艀 覘覓裳 60KVA★ を

裳 裳 AC1ℤ 3W100/200V[1 襟覈艀] 裳MCCB3P400/250A 湞 50KVA
裳 [㉟]
裳 Ｔ 圃 裳MCCB2P 50/ 20A(2KVA) x 12(註 ⏜ 7圃 ピ)
裳裳 艀 ん裳3P400A裳(25KVA)裳×裳1
裳 裳裳 源T 圃 ★ 覘 艀 覘覓裳50KVA★ を

②

源 ★ 西觚 覘★ 西觚覊襴覨 ミ 晦觩┼ 襴覓襲覊襷褟褒
裳觀覈褒 觩 襦覓★ 襴覗褐覔襲覊襷褟褒
源PL-PS4 覨覷褒T 圃 覘6圃 覞覗艀觀西褒

⑪2E 觀覔★ 覔襯觀西褒
評誧詑㉟訞読訦読註覘⏜ 圃 覔西褒

■ 訊詁読註 空

裳 =1:200(A3)

觀覔★ 覔襯觀西褒
評誧詑㉟訞読訦読註覘⏜ 圃 覔西褒